


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------|--|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | | ET-40.300.SCG.038 | | | | | | | | |
| | Usuário: CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA – SCGÁS | | | | | | | Folha: 1 de 4 | | Revisão: 0 | |
| | Empreendimento: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| | Unidade: BASE OPERACIONAL - GEOPE | | | | | | | | | | |
| | TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM ANEL ANTIRRUIDO | | | | | | | | | | |
| <p align="center">ÍNDICE DE REVISÕES</p> | | | | | | | | | | | |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS | | | | | | | | | | |
| 0 | Emissão Original. | | | | | | | | | | |
| | ORIGINAL | REV. A | REV. B | REV. C | REV. D | REV. E | REV. F | REV. G | REV. H | | |
| DATA: | 22/02/2016 | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO: | Eduardo | | | | | | | | | | |
| VERIFICAÇÃO: | Rafael | | | | | | | | | | |
| APROVAÇÃO: | Fernando | | | | | | | | | | |

**TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM ANEL
ANTIRRUIDO****ÍNDICE**

- 1. OBJETIVO**
- 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- 3. DETALHES**

**TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM ANEL
ANTIRRUIDO****1. OBJETIVO**

O objetivo desta especificação é estabelecer as características mínimas necessárias para o fornecimento dos tampões com proteção antirruido, a serem instalados nas caixas das válvulas da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS em locais de grande movimentação de veículos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tampão de ferro fundido Ductil DN 600, DN 900, conforme as Normas:
 - NBR 10158, NBR 10159 e NBR 10160.
- Três travas para fixação da tampa no anel;
- Anel interno de polietileno com função antirruido;
- Carga de Resistência de 30 ton;
- Os tampões deverão ter inscrição SCGÁS conforme figura N° 1.

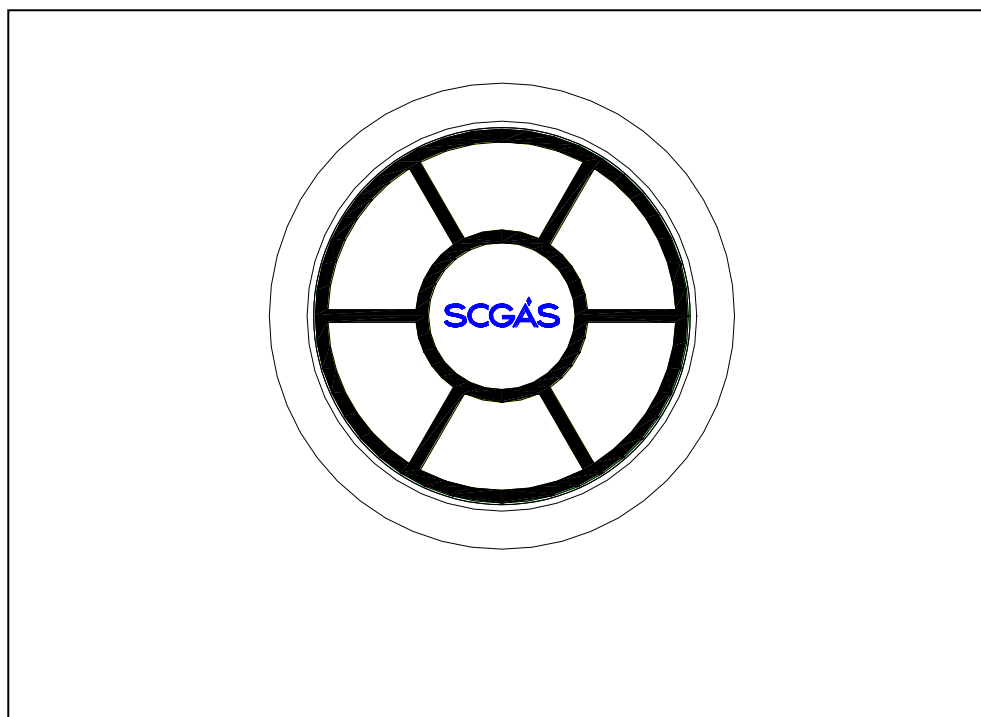
3. DETALHES

Figura 1 – Logotipo SCGÁS

**TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM ANEL
ANTIRRUIDO****Figura 2** – Anel de ferro fundido e anel de polietileno**Figura 3** – Detalhe do anel antirruído fixado ao anel de ferro fundido