


COBERTURA MINIMA DO DUTO		G.S. = 1,50m (mínimo)
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO/ TIPO DE PAV.		ROCHA ALTERADA / ASFALTO
		8" API 5L Gr.B
MATERIAL	DIAM. NOM. (Pq)	
API 5L Gr.B	ESPESURA (Pq)	0,250"
	EXTENSÃO (m)	503,60
CLAS. LOC./ TIPO CONSTRUÇÃO		C-4
TUBO CAMISA		-
REVESTIMENTO (m)		POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA - ESP. 2,7mm - DIN 30670
PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO		-
SINAL E PROTEÇÃO DO DUTO		JAQUETA DE CONCRETO / PLACA DE CONCRETO C/ TELA E FITA DE AVISO
OBSERVAÇÃO E REFERÊNCIAS		TRECHO EXECUTADO POR MÉTODO DESTRUTIVO EXTENSÃO = 500,00m

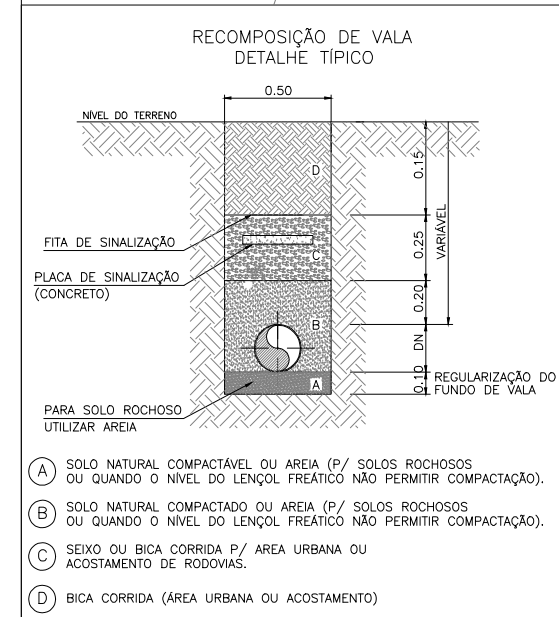

SCGÁS
COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA