

Technical drawing showing the front and side views of a water meter installation.

VISTA FRONTAL (Front View):

- CAIXA DO DESACOPLADOR
- CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1kV - 25mm²
- LIGAR NO ATERRAMENTO
- LIGAR NO GASODUTO
- ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø 1.12"
- MASSA ASFALTICA
- ASEALTO
- NÍVEL DO SOLO
- CONCRETO 1:3:5

CORTE A-A (Section A-A):

- LULA DE AÇO Ø1.12"
- CURVA DE AÇO 90° RÁDIO LONGO Ø1.12"
- BUCHA DE ACABAMENTO COM MASSA DE VEDAÇÃO

- HASTE RÍGIDA DE AÇO REVESTIDA DE COBRE, 16X2400mm

SOLDA EXOTÉRMICA HASTE/CABO

3 a 5m

5m

5m

5m

5m

5m

3 a 5m

CABO DE COBRE NU 35mm²

DDCC

CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1kV - 25mm²

GÁSODUTO

CABO NU DE AÇO REVESTIDO DE COBRE
35mm² - ATERRAM.

DOCC

CABO DE COBRE ISOL. 0,6/1KV - 25mm²

OLHAL DE AÇO

GASODUTO

10,00m


NÍVEL DO SOLO

CABO DE ATERRAMENTO


GÁS

CORTE A-A


VISTA FRONTAL

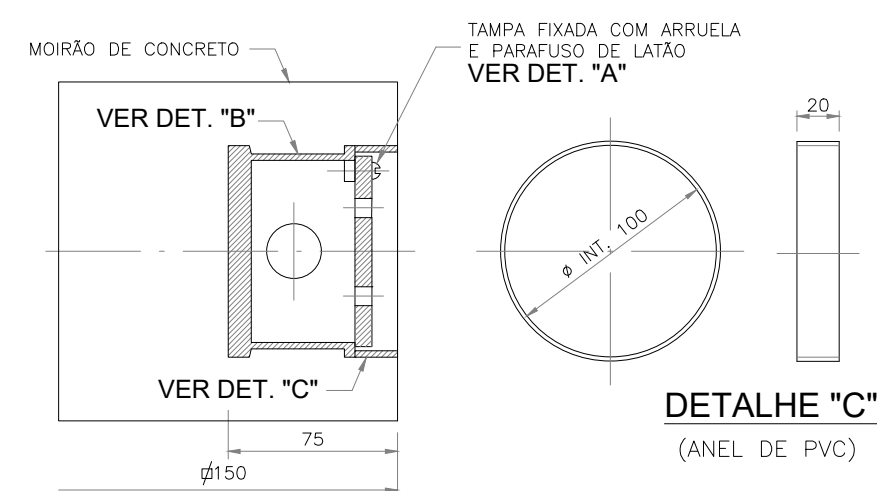


DETALHE "C"
(ANEL DE PVC)

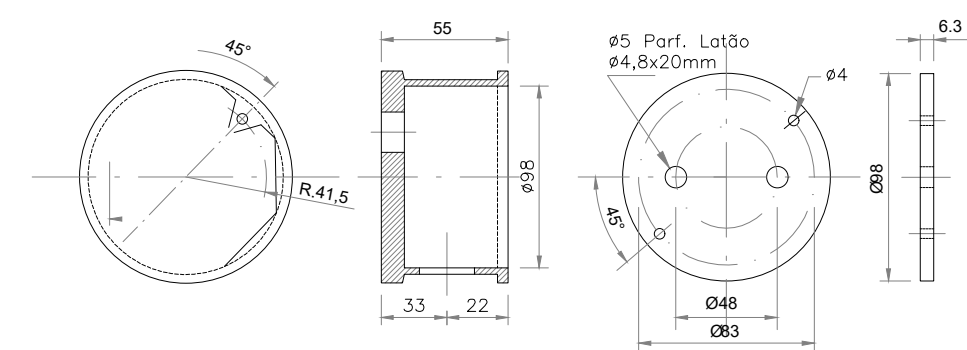

DETALHE "A"
(TAMPA DE CELERON)

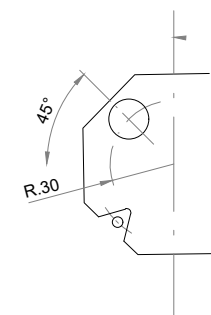

- 1 - OS CABOS DEVEM SER FIXADOS À TAMPA PELO LADO INTERNO, POR MEIO DE TERMINAIS DE COMPRESSÃO.
- 2 - A LOGOMARCA E A IDENTIFICAÇÃO PTE 01, DEVERÁ SER FEITA SOMENTE NA FACE FRONTAL.
- 3 - FONTE ARIAL NORMAL 40 e 20, CONFORME INDICADO NO PROJETO.
- 4 - A INSCRIÇÃO "SCGÁS" DEVERÁ SER FEITA NAS DUAS FACES LATERAIS.
- 5 - AS CORES DEVERÃO SER APLICADAS EM TODAS AS FACES.

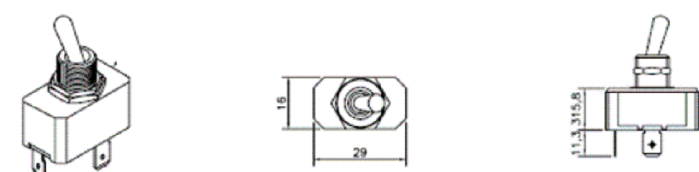

- 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS
- 2- CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} > 20 \text{ Mpa}$
- 3- NA CAIXA COLETOIRA DA BACIA TERÁ UMA GRELHA FERROSA CA 25
- 4 - INCLINAÇÃO DE 2% DA BASE PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA
- 5 - PARA CONSTRUÇÃO E/OU MONTAGEM SEQUO PROJETO EXECUTIVO
- 5 - ESTE DOCUMENTO É PRELIMINAR E ILUSTRA APENAS AS DIMENSÕES DA BACIA ISOLANTE

A MESMA DEVERÁ TER SUAS DIMENSÕES AJUSTADAS CONFORME USO.

0	MISSÃO INICIAL		23/08/2024	LEONARDO	A.LUNA	R.LIMA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	VERIF.	APROV.		
ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA SOGAS, E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.							
CONTRATADA		ART	CONTRATO		CREA		
LIMA & TORRES engenharia e consultoria		8974521-7	PLE_005/2023		5062105570/0		
OBJETO DA RESP.		RESP. TÉCNICO		RECIBO			
Projeto Executivo		REYNALDO LIMA					



EMPREENDEDIMENTO				
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL				
REGIÃO/MUNICÍPIO		REGIÃO "D" - SUL CATARINENSE		
TÍTULO		PROJETO PROTEÇÃO CATÓDICA NOVA VENEZA - SIDERÓPOLIS - REDES DO SUL ETAPA III DETALHES DE MITIGAÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA		
PROJ.	DES.	VERIF.	APROV.	
LIMA & TORRES	LEONARDO	ANDRÉS LUNA	REYNALDO LIMA	
DATA	ESC. HOR.	ESC. VERD.	FOLHA	
23/08/2024	INDICADA	INDICADA		1/1
Nº. SCGAS	DE-44.330.LMT.222			REV. 0